
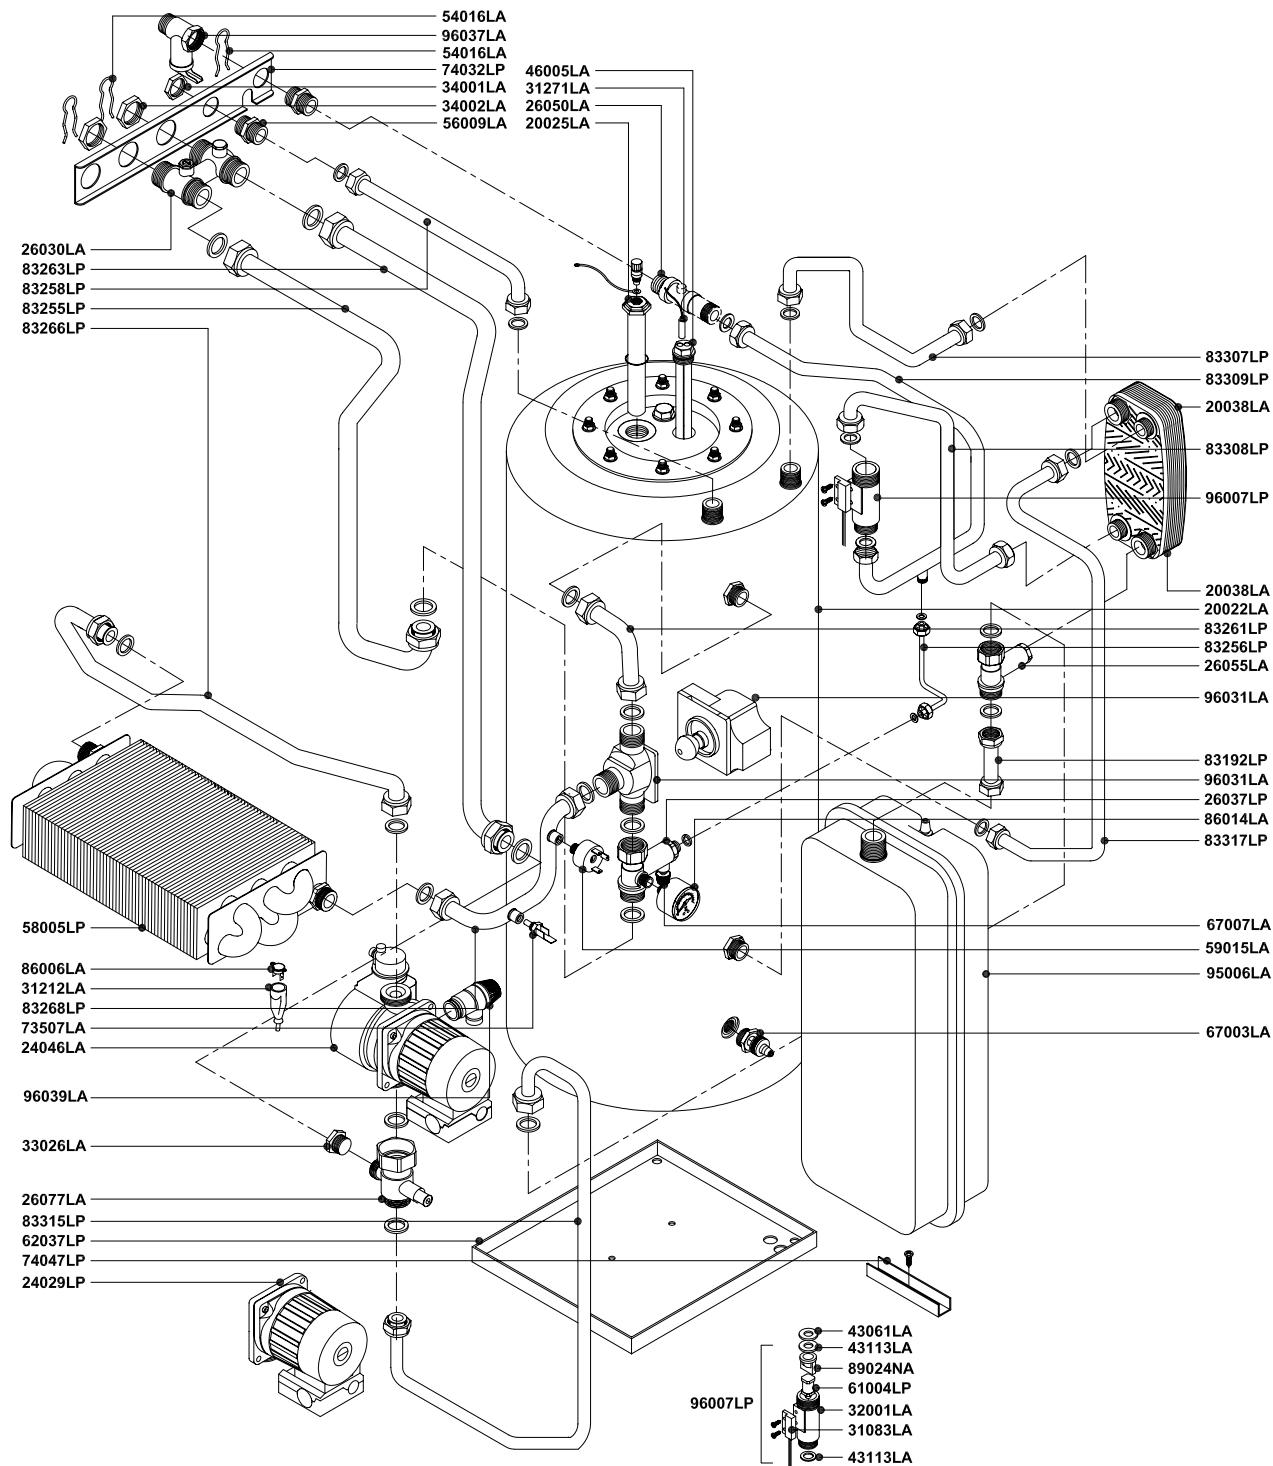



Rev.	Descrizione	Data

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta
 <b>RADIANT BRUCIATORI S.p.A.</b>		Oggetto:	Data: <b>15.09.2004</b>	Codice n.:	<b>A012A411B451</b>	metano
		<b>Esplosio ricambi Taldia a basamento ad accumulo</b>	Scala: <b>--</b>		<b>A012B411B451</b>	G.P.L.
		<b>COMPONENTI TELADIO a MANTELLO</b>	Ufficio: <b>tecnico</b>			gas città
		Descrizione:	Disegnato:			aria prop.
		<b>mod. RBA 35 E</b>	Controllato:			gasolio
		<i>camera aperta - accensione elettronica</i>	Approvato:	Scheda n.:	<b>B0359_AA1</b>	
<small>           DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO, DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE, E/O            TUTTI GLI ERRORI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI PARALLELI, O TRASMESSA IN ALCUN SISTEMA DI RETE O PER VOCE, FOTOCOPIATA, REGISTRATA O ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.         </small>						



Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------




Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto:	Data: 15.02.2005	A012A411B451	metano
		<b>Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo</b>	Scala: ---	A012B411B451	G.P.L.
		<b>COMPONENTI IMPIANTO IDRICO</b>	Ufficio: tecnico		gas città
		Descrizione:	Disegnato:		aria prop.
		<b>mod. RBA 35 E</b>	Controllato:		gasolio
		<i>camera aperta - accensione elettronica</i>	Approvato:	Scheda n.:	<b>B0360_AA2</b>
<small>           DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA LO SBILUGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE, E/O DE            TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRO, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.         </small>					



Rev.	Descrizione	Data

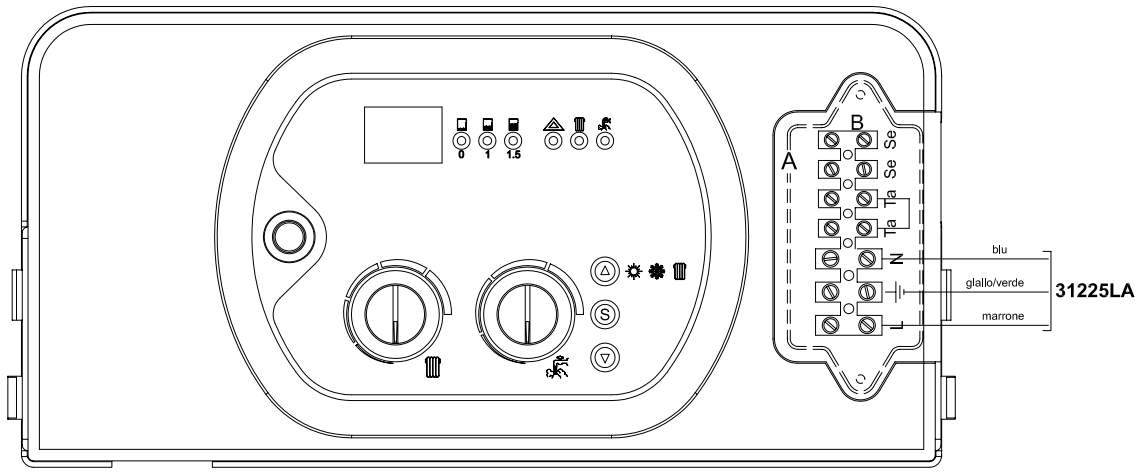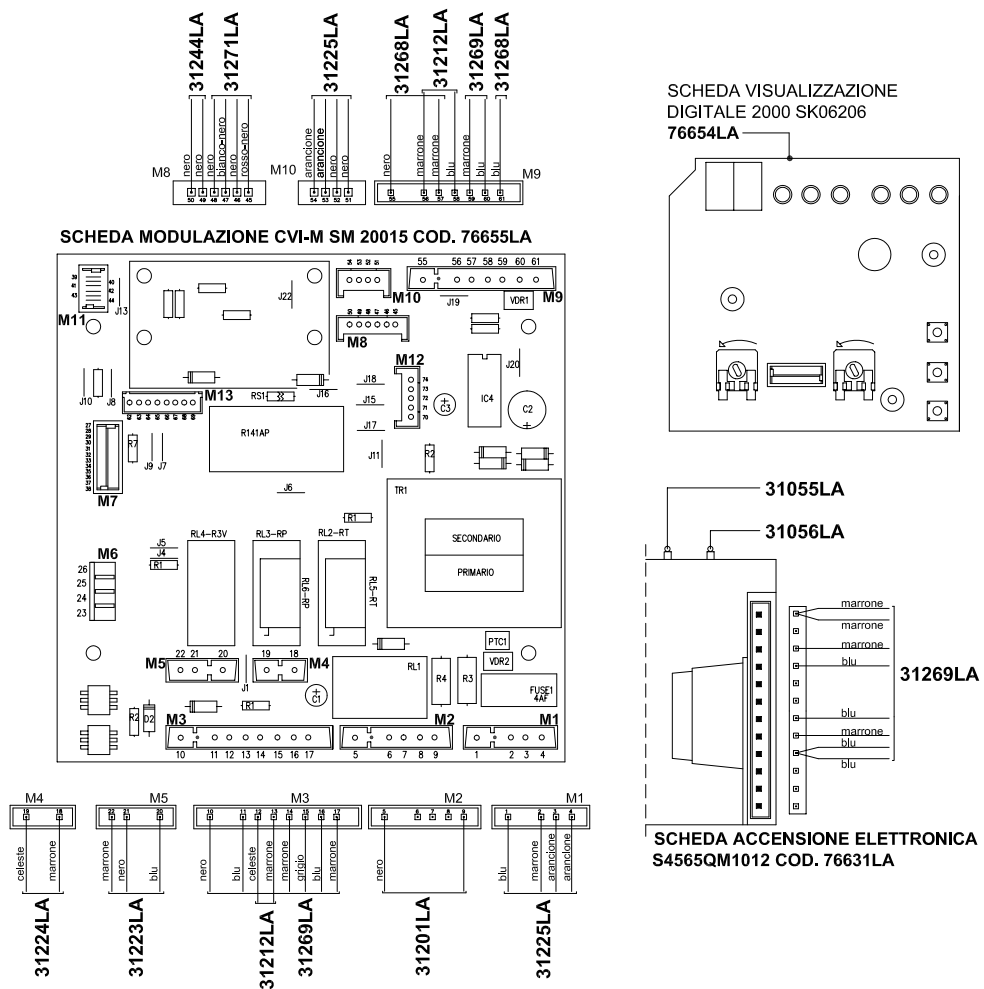

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data: 15.09.2004	A012A411B451	metano
	<b>Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo</b>		Scala: ---	A012B411B451	G.P.L.
	<b>COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO</b>		Ufficio: tecnico		gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
<b>mod. RBA 35 E</b>			Controllato:		gasolio
camera aperta - accensione elettronica			Approvato:	Scheda n.:	<b>B0362_AA1</b>
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO, DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE, E/O DE TUTTI DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRO, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>					