


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------




Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data: 01.01.2004	A011A213B301 metano
		Esploso ricambi Caldaia murale istantanea	Scala: —	A011B213B301 G.P.L.
		COMPONENTI TELAIO + MANTELLO	Ufficio: tecnico	gas città
		Descrizione:	Disegnato:	aria prop.
		mod. RCM TF 24 E	Controllato:	gasolio
		<i>camera aperta - tiraggio forzato -accensione elettronica</i>	Approvato:	Scheda n.: B0311_AA1
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA LO SBURGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE, E/O DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRO, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				

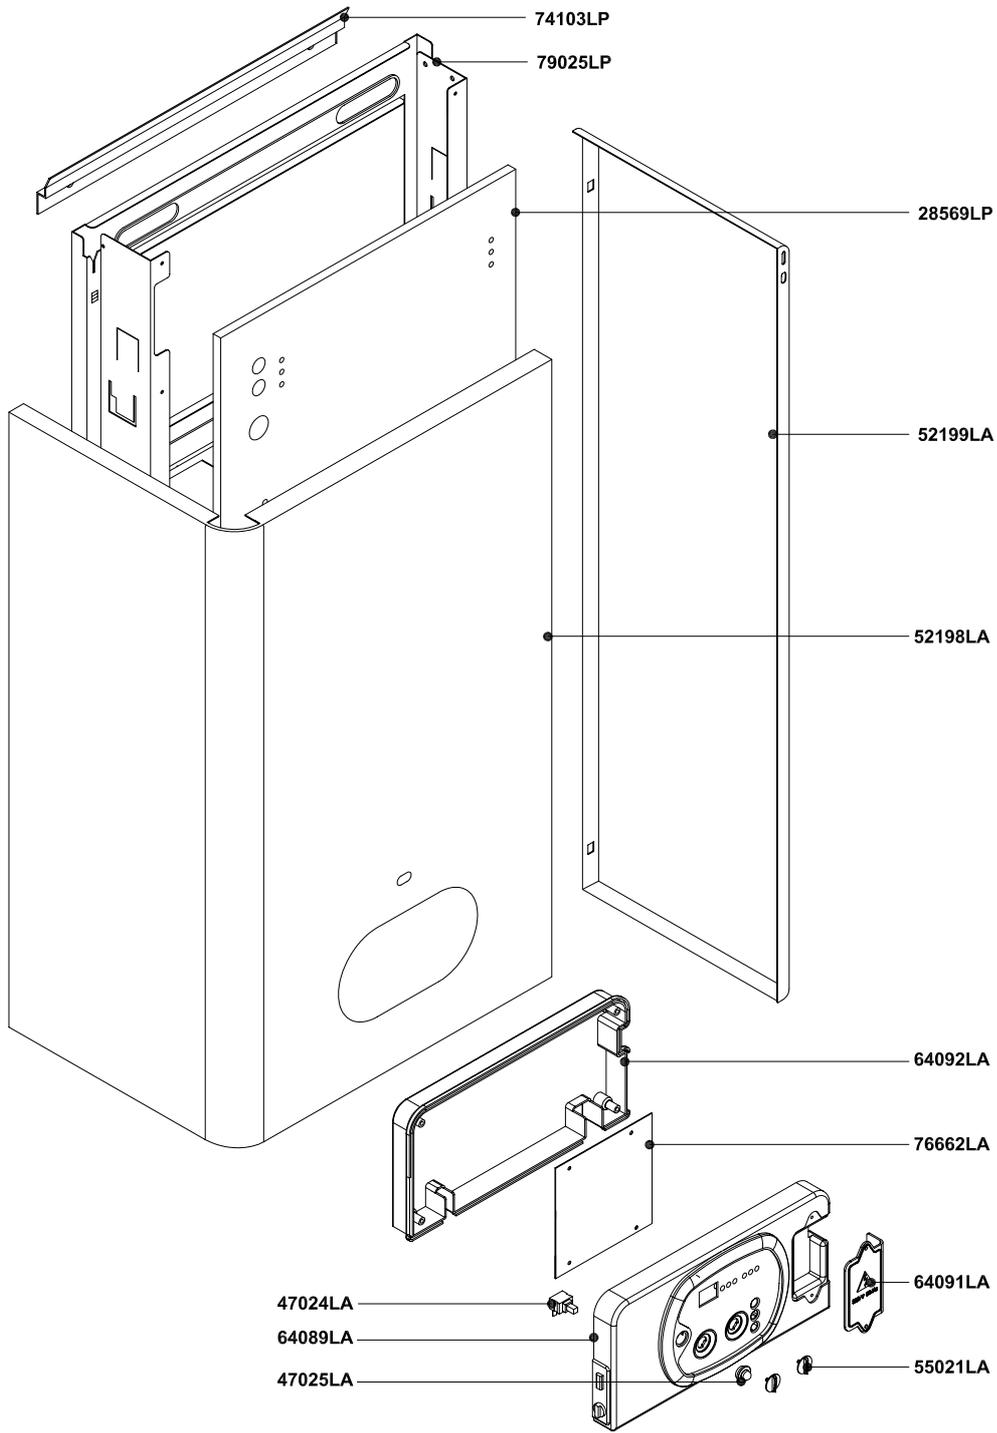

Rev.

Descrizione

Data

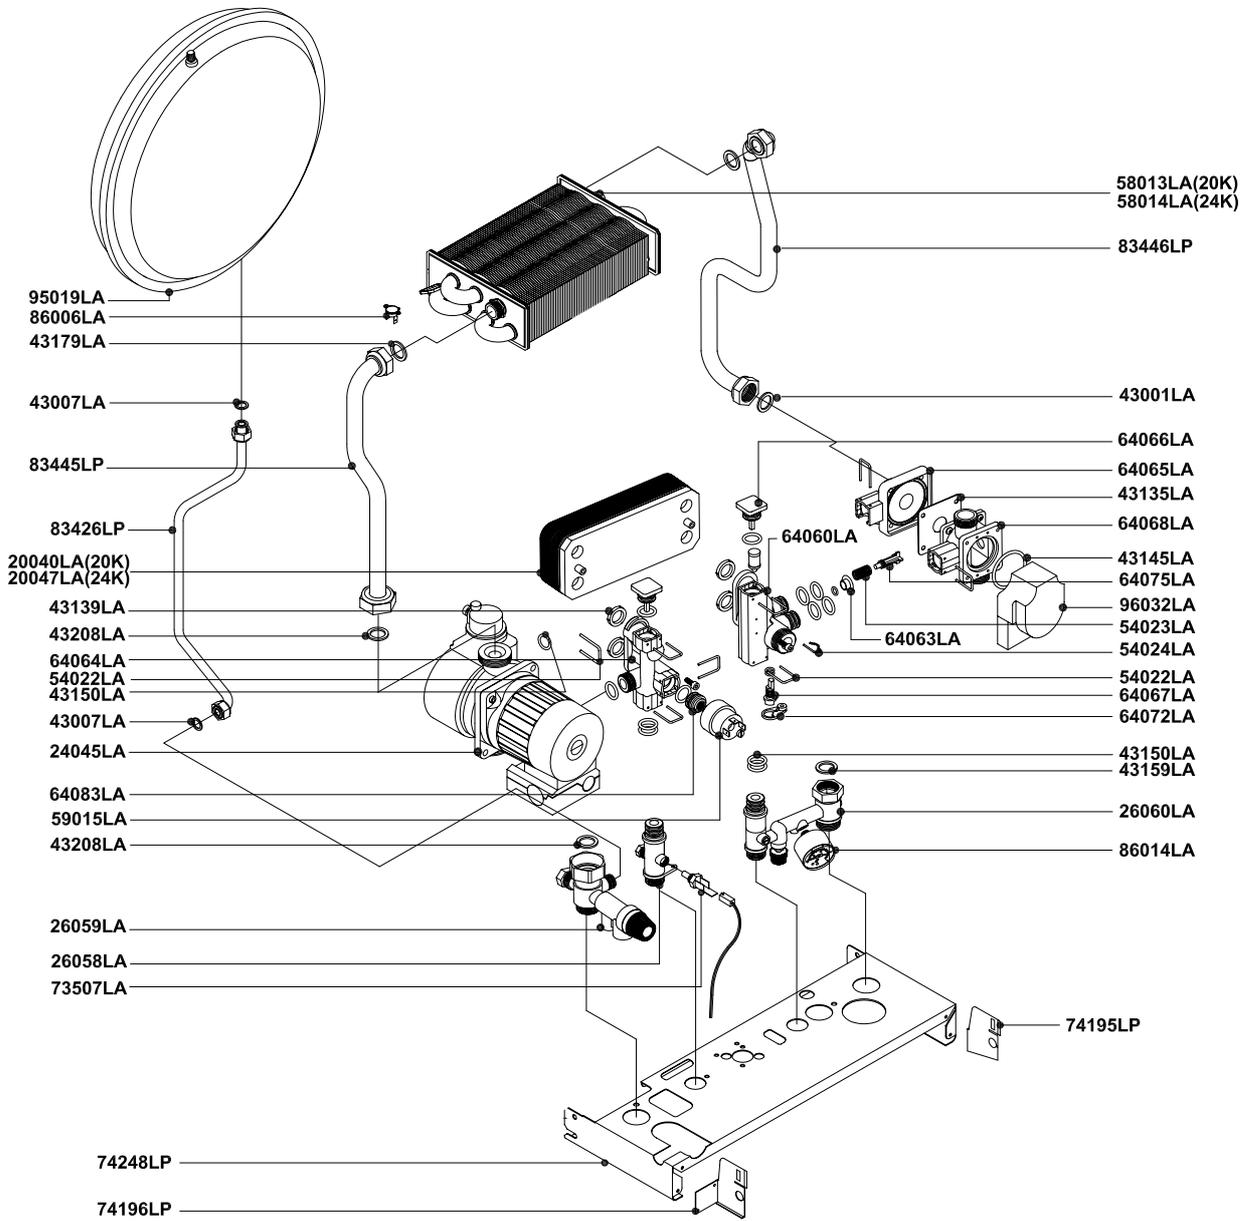


Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data: 01.01.2004	A011A213B301 metano
		Esploso ricambi Caldaia murale istantanea	Scala: —	A011B213B301 G.P.L.
		COMPONENTI IMPIANTO IDRICO	Ufficio: tecnico	gas città
		Descrizione:	Disegnato:	aria prop.
		mod. RCM TF 24 E	Controllato:	gasolio
		<i>camera aperta - tiraggio forzato -accensione elettronica</i>	Approvato:	Scheda n.: B0312_AA1
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA DOVERNE PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE, E/O DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRO, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				

Rev.

Descrizione

Data

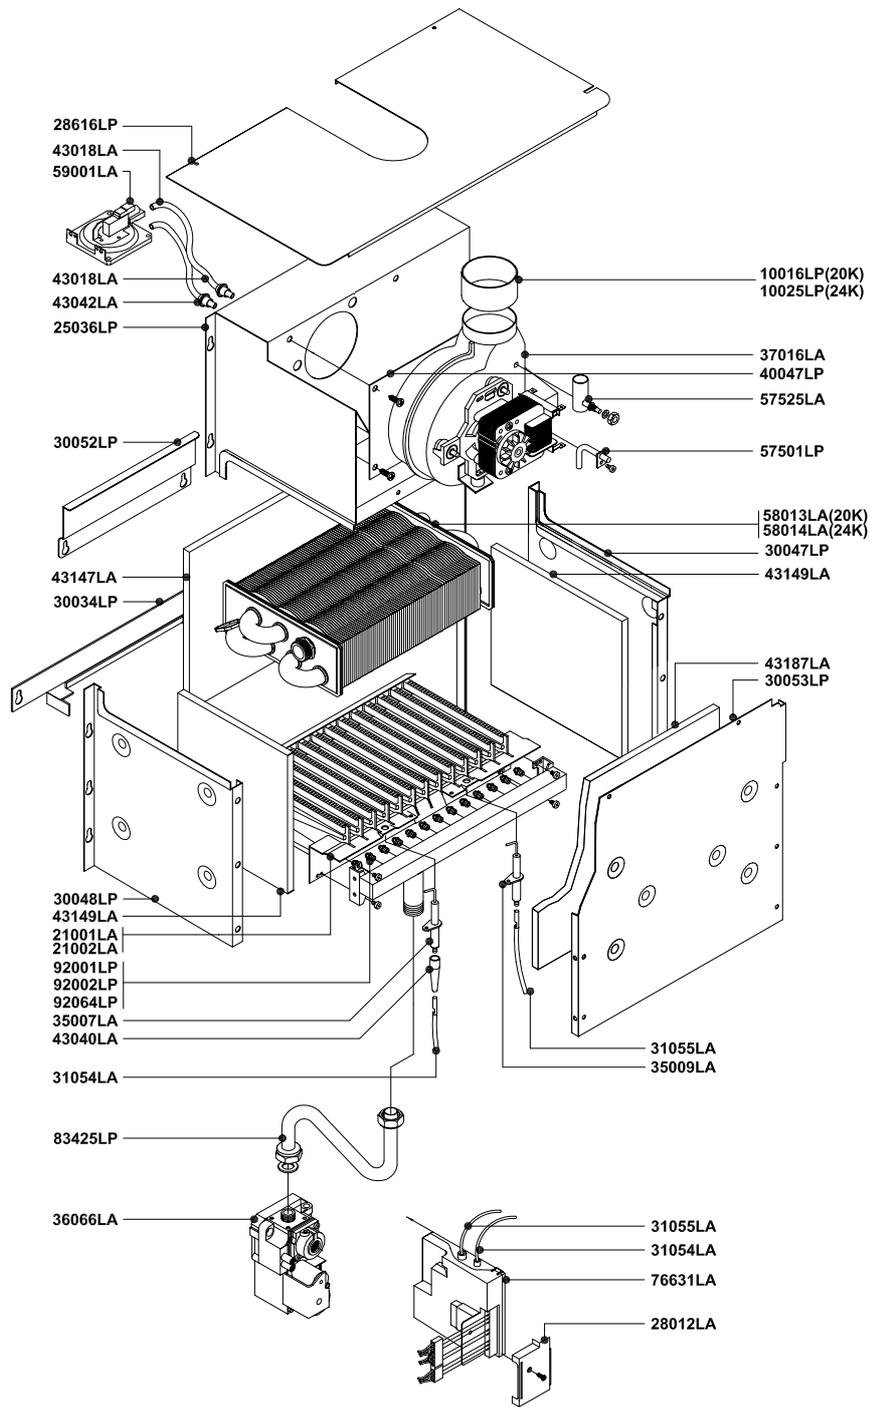

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto: Esplosò ricambi Caldaia murale istantanea COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		
		Descrizione: mod. RCM TF 24 E camera aperta - tiraggio forzato -accensione elettronica		
		Data: 01.01.2004	A011A213B301	metano
		Scala: —	A011B213B301	G.P.L.
		Ufficio: tecnico		gas città
		Disegnato:		aria prop.
		Controllato:		gasolio
		Approvato:	Scheda n.:	B0313_AA1
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA LO SBURGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRA, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				



RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

